

STUDIO TECNICO SAVARESE
081.8075616-SORRENTO-NA-

QUADRO ALIM. TIPO

Progetto :
FONDAZIONE SORRENTO

Disegnato :
SAVARESE CARMINE

1

Coordinato :
SAVARESE CARMINE

N° di Disegno :
094951AN

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]

Sistema di distribuzione :
TT

Data : 28/09/2009

Pagina : 1

Nome quadro	QUADRO ALIM. TIPO			
Alimentazione - Sezione di fase [mm ²]	10			
Alimentazione - Sezione di neutro [mm ²]	10			
Alimentazione - Sezione di PE [mm ²]	10			
Icc massima ai morsetti di entrata	4,345			
Corrente fase L1 [A]	14,49			
Corrente fase L2 [A]	14,49			
Corrente fase L3 [A]	14,49			
Corrente fase N [A]	0,00			
Potere di interruzione (PI)	Icn/Icu			
PI dei Btdin secondo norma	CEI EN 60898			
Note				

STUDIO TECNICO SAVARESE
081.8075616-SORRENTO-NA-

Progetto :
FONDAZIONE SORRENTO

Disegnato :
SAVARESE CARMINE

Coordinato :
SAVARESE CARMINE

N° di Disegno :
094951AN

Tensione di Esercizio :
400 / 230 [V]


Quadro :
1 - QUADRO ALIM. TIPO

Back Up
No

Potere di interruzione (PI)
Icn/Icu

Data : 28/09/2009

Pagina : 2

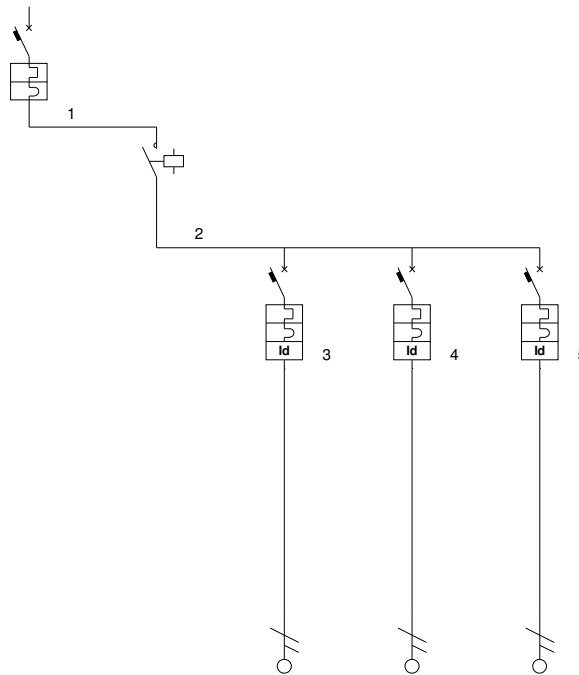

Descrizione linea	DERIVAZIONE DA CONSEGNA E/O CASSETTA ENEL	CONTATT. SU DERIVAZIONE DA ACSSETTA ENEL	LINEA LUMINARIA TIPO	LINEA LUMINARIA TIPO	LINEA LUMINARIA TIPO			
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 N	L2 N	L3 N			
Codice articolo	F84A/40	FC4A4/230N	G8813A/20AC	G8813A/20AC	G8813A/20AC			
Modulo differenziale		F1AC						
Corrente regolata Ir [A]	1 • In = 40	1 • In = 40	1 • In = 20	1 • In = 20	1 • In = 20			
Potenza totale	9,000 kW	9,000 kW	3,000 kW	3,000 kW	3,000 kW			
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00			
Potenza effettiva	9,000 kW	9,000 kW	3,000 kW	3,000 kW	3,000 kW			
Corrente di impiego Ib [A]	14,49	14,49	14,49	14,49	14,49			
Sezione fase [mm²]	10		10	6	6			
Sezione neutro [mm²]	10		10	6	6			
Sezione PE [mm²]	10		10	6	6			
Portata fase [A]	42		86	63	63			
Lunghezza linea [m]	0,0		70,0	60,0	60,0			
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,01 %		1,91 % / 1,92 %	2,75 % / 2,76 %	2,75 % / 2,76 %			
Sezione cablaggio di fase [mm²]	16	16	6	6	6			
Codice Morsetti	M25		M10	M10	M10			

STUDIO TECNICO SAVARESE
081.8075616-SORRENTO-NA-


Progetto :
FONDAZIONE SORRENTO

Disegnato :
SAVARESE CARMINE

Coordinato :
SAVARESE CARMINE

N° di Disegno :
094951AN

Data : 28/09/2009
Pagina : 3

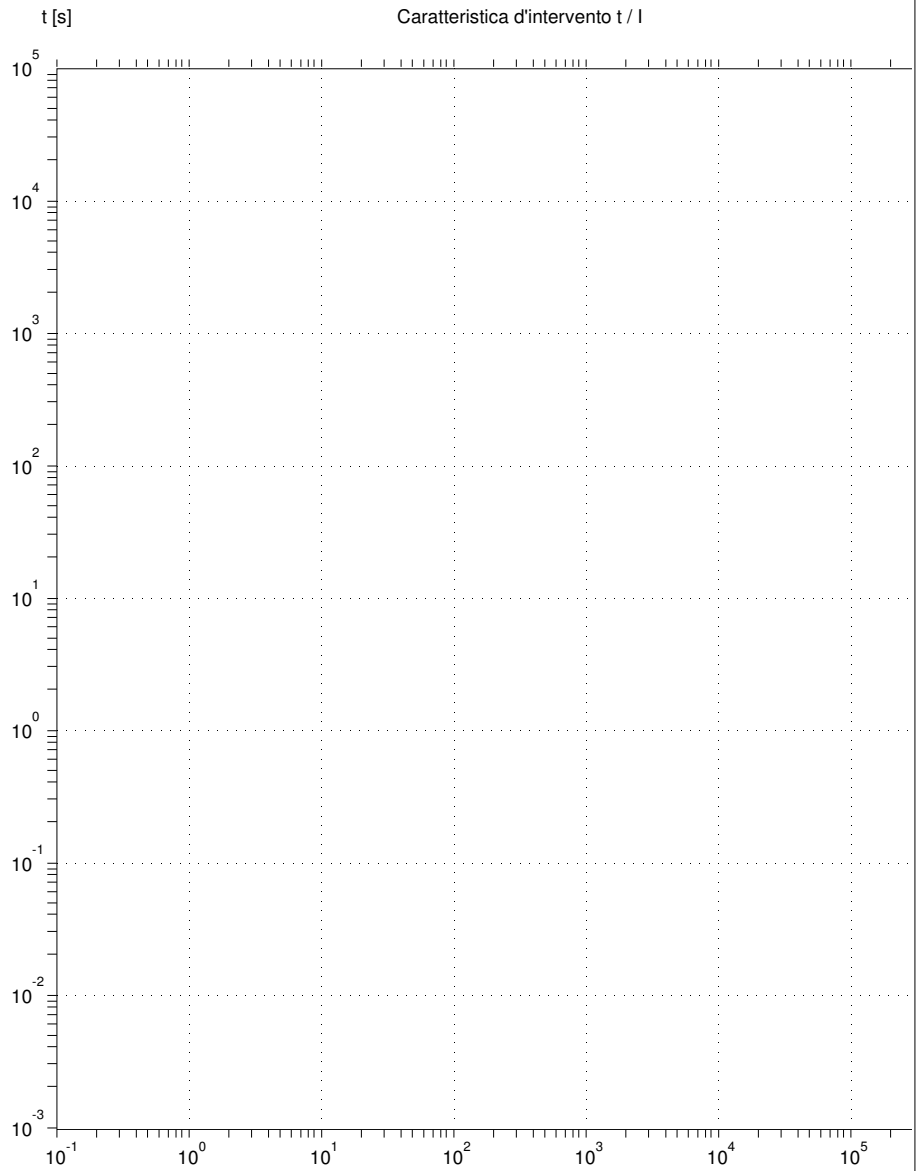

STUDIO TECNICO SAVARESE
081.8075616-SORRENTO-NA-

Progetto :
FONDAZIONE SORRENTO

Disegnato :
SAVARESE CARMINE

Coordinato :
SAVARESE CARMINE

N° di Disegno :
094951AN

Data : 28/09/2009
Pagina : 4

